

Таблиця
результатів спостережень за рівнем ґрунтових та підземних вод
на території ПРАТ Інгuleцький ГЗК за 2-й квартал 2025 р.

№ п/п	№ сверд.	Геол. інд.	Абс. відм. гирла м.	Середньомісячні значення глибин рівнів та їх абс. відм. (м)						Середні знач.глибин рівнів за 2-й кв. 2025р.	Середні абс.знач.рівнів за 2-й кв. 2025р.
				квітень		травень		червень			
				глибина	абс. відм.	глибина	абс. відм.	глибина	абс. відм.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Промплощадка и прилегающая территория											
1	150a	Q	78,74	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
2	154	Q	80,84	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
3	625	Q	70,98	8,81	71,17	9,21	70,77	9,30	70,78	9,01	70,91
4	2318	Q	75,32	1,55	73,77	1,58	73,74	1,83	73,49	1,65	73,67
5	2321	Q	75,35	1,17	74,18	0,96	74,39	1,41	73,94	1,18	74,17
6	2332	Q	56,85	5,31	51,54	5,30	51,55	5,34	51,51	5,32	51,53
7	2121	N2p	78,71	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
8	161	N2p	51,01	15,28	41,15	15,32	41,69	15,36	41,65	15,32	41,69
9	160	N1s	56,85	20,01	36,84	20,03	36,82	20,03	36,82	20,02	36,83
10	2320	N2p	78,77	26,09	52,68	26,08	52,69	26,07	52,70	26,08	52,69
11	2319	N1s	78,74	30,39	48,35	30,40	48,34	30,41	48,33	30,40	48,34
12	2322	N1s	78,81	31,47	47,34	31,49	47,32	31,48	47,33	31,48	47,33
13	1269	Q	82,93	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
14	2317	Q	80,08	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо	сухо
15	435	N2p	80,3	27,33	52,97	27,30	53,00	27,48	52,82	27,37	52,93
16	2315	N2p	83,19	30,79	52,40	30,81	52,38	30,98	52,21	30,86	52,33
17	2314	N1s	83,22	36,76	46,46	36,63	46,59	37,00	46,22	36,80	46,42
18	2316	N1s	80,04	37,33	42,71	37,29	42,75	37,44	42,60	37,35	42,69
19	1663	AR	43,66	38,31	5,35	38,32	5,34	38,40	5,26	38,34	5,32

* - сформовано згідно даним ДП "УКРЧОРМЕТГЕОЛОГІЯ"

Головний гідрогеолог ПРАТ "ІНГЗК"



Н.О.Чупрій

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ СКОРОЧЕНОГО ХІМ. АНАЛІЗУ ВОДИ (ПРАТ "ІНГЭК") договірні

після проектний моніторинг до ОВД " Реконструкція відвалу розкритих порід .Розробка відокремленої частини відвалу розкритих порід,
складених,переважно тальковими сланцями Інгuleцького родовища залізистих кварцитів"

(Свідство про атестацію лабораторії ТОВ "КРИВБАСПРОЕКТ" №ПБ-303-4/2224 від 07.05.2024р.)

№з/п	№ проб КИТП	Місце відбору проб, № свердловин	Дата відбору	Колірність	Кислотність	Зпах	pH	CO ₂ вільн. мг/дм ³	Окиснювальність мг/дм ³	АНІОНИ																		Сума аніонів		
										HCO ₃ ⁻			CO ₃ ²⁻			Cl ⁻			SO ₄ ²⁻			NO ₂ ⁻			NO ₃ ⁻			мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%
										мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	45496	скв. 2318	07.04.25.	прозр.	не-окр.	б-з	7.90	35,~	7,2	28,16	2,10	4	<1,0	0,00	-	389,95	11,00	20	1982,40	41,30	75	0,02	0,00	-	<0,01	0,00	-	2500,53	54,40	100
2	45497	скв. 2321	07.04.25.	прозр.	не-окр.	б-з	7.20	15,3	9,3	274,64	4,50	7	<1,0	0,00	-	921,70	26,00	41	1593,60	33,20	52	0,02	0,00	-	<0,01	0,00	-	2789,95	63,70	100
3	45507	скв. 435	07.04.25.	прозр.	не-окр.	б-з	7.40	33,5	7,1	439,42	7,20	6	<1,0	0,00	-	744,45	21,00	19	4089,60	85,20	75	0,02	0,00	-	<0,01	0,00	-	5273,48	113,40	100
4	45508	скв. 2314	07.04.25.	прозр.	не-окр.	б-з	6.00	65,4	6,6	152,58	2,50	3	<1,0	0,00	-	1581,07	44,60	48	2193,60	45,70	49	0,01	0,00	-	<0,01	0,00	-	3927,26	92,80	100
5	45510	скв. 625	16.04.25.	прозр.	не-окр.	б-з	7.60	<4,4	12,3	1873,62	30,70	25	<1,0	0,00	-	1240,75	35,00	29	2692,80	56,10	45	2,10	0,00	-	<0,01	0,00	-	5809,27	121,80	100
6	45597	скв. 1663	16.04.25	прозр.	не-окр.	б-з	7.80	15,8	4,3	58,68	2,60	17	<1,0	0,00	-	389,95	11,00	72	81,60	1,70	11	0,02	0,00	-	<0,01	0,00	-	630,24	15,30	100

* - Сформовано згідно даним лабораторії ТОВ "КРИВБАСПРОЕКТ"

Головний гідрогеолог ПРАТ "ІНГЭК"



Н.О. Чупрій

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ СКОРОЧЕНОГО ХІМАНАЛІЗУ ВОДИ (ПРАТ "ІНГЗК") договірні
часті проєктний моніторинг до ОВД " Реконструкція відвалу розкривних порід .Розробка відокремленої частини відвалу розкривних порід,
складених,переважно,тальковими сланцями Ігулецького родовища залізистих кварцитів"

(Свідство про атестацію лабораторії ТОВ "КРИВБАСПРОЕКТ" №ПЕ-0014/2014-дм 07.05.2024р.)

[Селдство про атестація лабораторії ТОВ "КРИВА СПРОЕКТ" №ПН-0014/202-ад.07.05.2024р.)																										
№ з/п	№ проб КТПП	SiO ₂ мг/дм ³	КАТІОНИ															Сума катіонів			Твердість, мг-екв/дм ³				Сума солей (агрегація) мг/дм ³	Сухий залишок мг/дм ³
			Na ⁺ +K ⁺			Ca ²⁺			Mg ²⁺			NH ₄ ⁺			Fe общ.											
			мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	мг/дм ³	мг-екв/дм ³	екв-%	кальц.	карбон.	не-карб.			
1	3	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47,00	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
1	45496	0,81	968,30	42,30	77	44,09	2,20	4	122,82	10,10	19	<0,05	0	-	<0,01	0,00	-	1135,30	54,40	КС	12,30	1,30	11,00	3635,73	3588	
2	45497	0,86	1055,70	45,90	72	156,31	7,90	12	121,60	10,00	16	<0,05	0	-	0,62	0,00	-	1334,23	63,70	КС	7,80	2,90	14,90	4124,18	4012	
3	45507	0,53	1734,20	75,40	66	230,46	11,50	10	322,24	26,50	23	<0,05	0,00	-	0,35	0,00	-	2287,25	113,40	КС	28,00	6,20	31,80	7560,73	7390	
4	45508	0,87	1694,18	73,66	79	130,26	6,50	7	150,78	12,40	13	2,52	0,14	0	2,00	0,10	0	1973,75	92,80	КС	8,90	1,50	17,40	5907,00	5806	
5	45510	0,83	2732,17	118,75	98	6,61	0,30	0	31,62	2,60	2	1,98	0,11	0	0,67	0,00	-	2772,45	121,80	КС	2,90	1,60	1,30	8581,72	7692	
6	45597	0,20	319,70	13,90	91	10,02	0,50	3	10,94	0,90	6	<0,05	0,00	-	<0,01	0,00	-	346,66	15,30	КС	1,40	0,70	0,70	970,91	906	

* - Сформованс згідно даним лабораторії ТОВ "КРИВБАСПРОЕКТ"

Головний гідрогеолог ПРАТ "ІНГЗК"



Н.О. Чупрій

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідоцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № ПЄ-0052/2024 дійсне до 03.12.2027 р.)

ПРОТОКОЛ

Від 08 травня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с.Вільне , вул. Енергетична ,1						
Час виміру	12.00						
Вітер	Північний						
Вимірювані характеристики	Температура, °С	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	Шум, дБ
				мг/м³			
	19	44	3,1	< 0,26	0,79	0,030	46-47
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

Додаток 2

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідоцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № ПЄ-0052/2024 дійсне до 03.12.2027 р.)

ПРОТОКОЛ

Від 06 травня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с. Могилівка, вул. Пісочна ,18						
Час виміру	11.15						
Вітер	Південно-західний						
Вимірювані характеристики	Температура, °С	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	Шум, дБ
				мг/м³			
	17	66	0,5	< 0,26	0,87	0,010	38-39
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай

Приватне акціонерне товариство «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
Відділ охорони навколишнього середовища
(свідоцтво відповідності ДСТУ ISO 10012:2005 № ПЄ-0052/2024 дійсне до 03.12.2027 р.)

ПРОТОКОЛ

Від 06 травня 2025 року

результатів вимірів швидкості руху повітря, температури, запиленості та загазованості повітря
на кордоні санітарно-захисної зони та найближчої забудови

Точка відбору	с. Радевичево, вул. Центральна ,84						
Час виміру	12.10						
Вітер	Південно-західний						
Вимірювані характеристики	Температура, °С	Вологість, %	Швидкість вітру, м/с	Пил	Оксид вуглецю	Діоксид азоту	Шум, дБ
				мг/м³			
	17	60	0,5	< 0,26	0,89	0,010	39-40
ГДК				0,5	5	0,2	55

Провідний фахівець ВОНС



Л.О.Саламай


**ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«КРИВОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

Випробувальна лабораторія

вул. Володимира Великого, 21, м. Кривий Ріг, 50071, код ЄДРПОУ 38529287
тел./факс: (0564)94-72-98 E-mail: dolc.vsp.9@phc.dp.ua



201669
Випробування

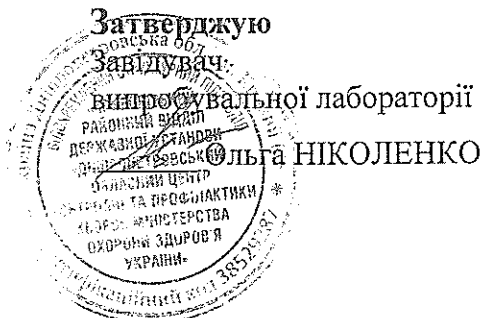

**ПРОТОКОЛ
ВИПРОБУВАННЯ №№ 1154-1207(продовження)
від «05» червня 2025р.**

Замовник, адреса : <i>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вулиця Рудна 47, місто Кривий Ріг.</i>	
Місце відбору проби повітря: <i>вулиця Руднична, селище Широке, Дніпропетровська обл.</i>	
Мета відбору: <i>згідно договору № 1228/64-11/2025 від 17.01.25р.</i>	
Вид проби (разова, середньодобова): <i>разова</i>	
Дата та час відбору проб: <i>03.06.2025р. 10⁴⁰ - 11⁰⁵</i>	
Засоби вимірювання, які застосовуються при відборі: <i>аспіратор УП 1222 АС №435, АСА-4М № 947, АСА-4М № 1325, барометр-анероїд №04, термометр шаровий Тензор-41 №0004</i>	
Інформація про калібрування: <i>сертифікат калібрування №12/5410/23, №12/5411/23, №12/5408/23 від 06.10.23р., ТОВ«ТЕСТМЕТСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);</i>	
<i>СК №11776/23 від 08.09.23р., ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» (МКІ-2 роки);</i>	
<i>св. №12/4282/23 від 02.05.23р., ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2,5 роки);</i>	
<i>СК №12/6360/23 від 02.11.23 р., ТОВ«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-3 роки);</i>	
<i>№12/6373/23 від 01.12.2023 р., ТОВ «ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ» (МКІ-2 роки);</i>	
Характеристика району проведення досліджень(жилий квартал, промисловий район, межа санітарно- захисної зони тощо): <i>на межі санітарно-захисної зони</i>	
Характеристика поверхні місцевості (асфальт, твердий ґрунт, газон, зелені насадження) і рельєфу: <i>твердий ґрунт, рельєф рівний</i>	
Відстань від джерел забруднення: <i>≈ приблизно 600м</i>	
Форма факелу: <i>відсутня</i>	
Нормативна документація у відповідності до якої:	
<i>а) МВ-7.2-ПС №4002:2023, МВ 7.02/07.40, МВ 7.02/07.41, МВ 7.02/07.42</i>	
(проводиться відбір проб)	
<i>б) Наказ МОЗ України від 10.05.2024 №813 «Про затвердження державних медико- санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»</i>	
(проводиться оцінка)	
Проводили відбір проб:	
<i>технік</i>	<i>Олена ВОЛОШИНА</i>
(посада)	(підпис)
<i>Адреса, найменування лабораторії : вул. Староярмаркова, 9, санітарно-гігієнічна лабораторія</i>	

Висновок санітарного лікаря: досліджені проби атмосферного повітря на час проведення досліджень не перевищують гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно до вимог «Державних медико - санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом МОЗ України від 10.05.2024 №813

В.о. завідувача Південного відділення
ВСП «Криворізький РВ ДУ
«Дніпропетровський ОЦКПХ МОЗ»
(посада)

Світлана ПІДГАЙНА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



(підпис)

Примітки

1. Протоколи випробування не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.
2. Копії Протокола випробування дійсні тільки після їхнього завірення лабораторією.
3. Результати випробувань стосуються лише зразка, який випробувався.
4. Протокол складається у двох примірниках.
5. Обсяг випробувань встановлено замовником.

Протокол випробувань №№1154-1207(продовження) від 05.06.2025 р.

НТД на методи випробування **	Назва речовини, що визначається	Визначена концентрація		Невизначеність випробувань (U,k=2, p=0,95)	Відмітка про відповідність
		Разова, мг/м ³			
		виявлена мг/м ³	ГДК мг/м ³		
10	11	12	13	14	15
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,046	0,2	0,011	відповідає
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,046	0,2	0,011	відповідає
МВ 7.02/07.41.	Діоксид азоту	0,046	0,2	0,011	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,33	0,5	0,08	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,33	0,5	0,08	відповідає
МВ 7.02/07.40.	Пил недиференційований	0,33	0,5	0,08	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	1,1	5,0	0,27	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	0,9	5,0	0,22	відповідає
МВ 7.02/07.42.	Вуглецю оксид	1,0	5,0	0,25	відповідає

Випробування проводив:

Професіонал з дослідження факторів
навколишнього середовища

Олена МЕЛЬНИК
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Завідувач санітарно-гігієнічної
лабораторії

Людмила ПОГОРЕЛОВА
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)